




PŘELOŽKA V4–PE DN 100 mm–545,5 m

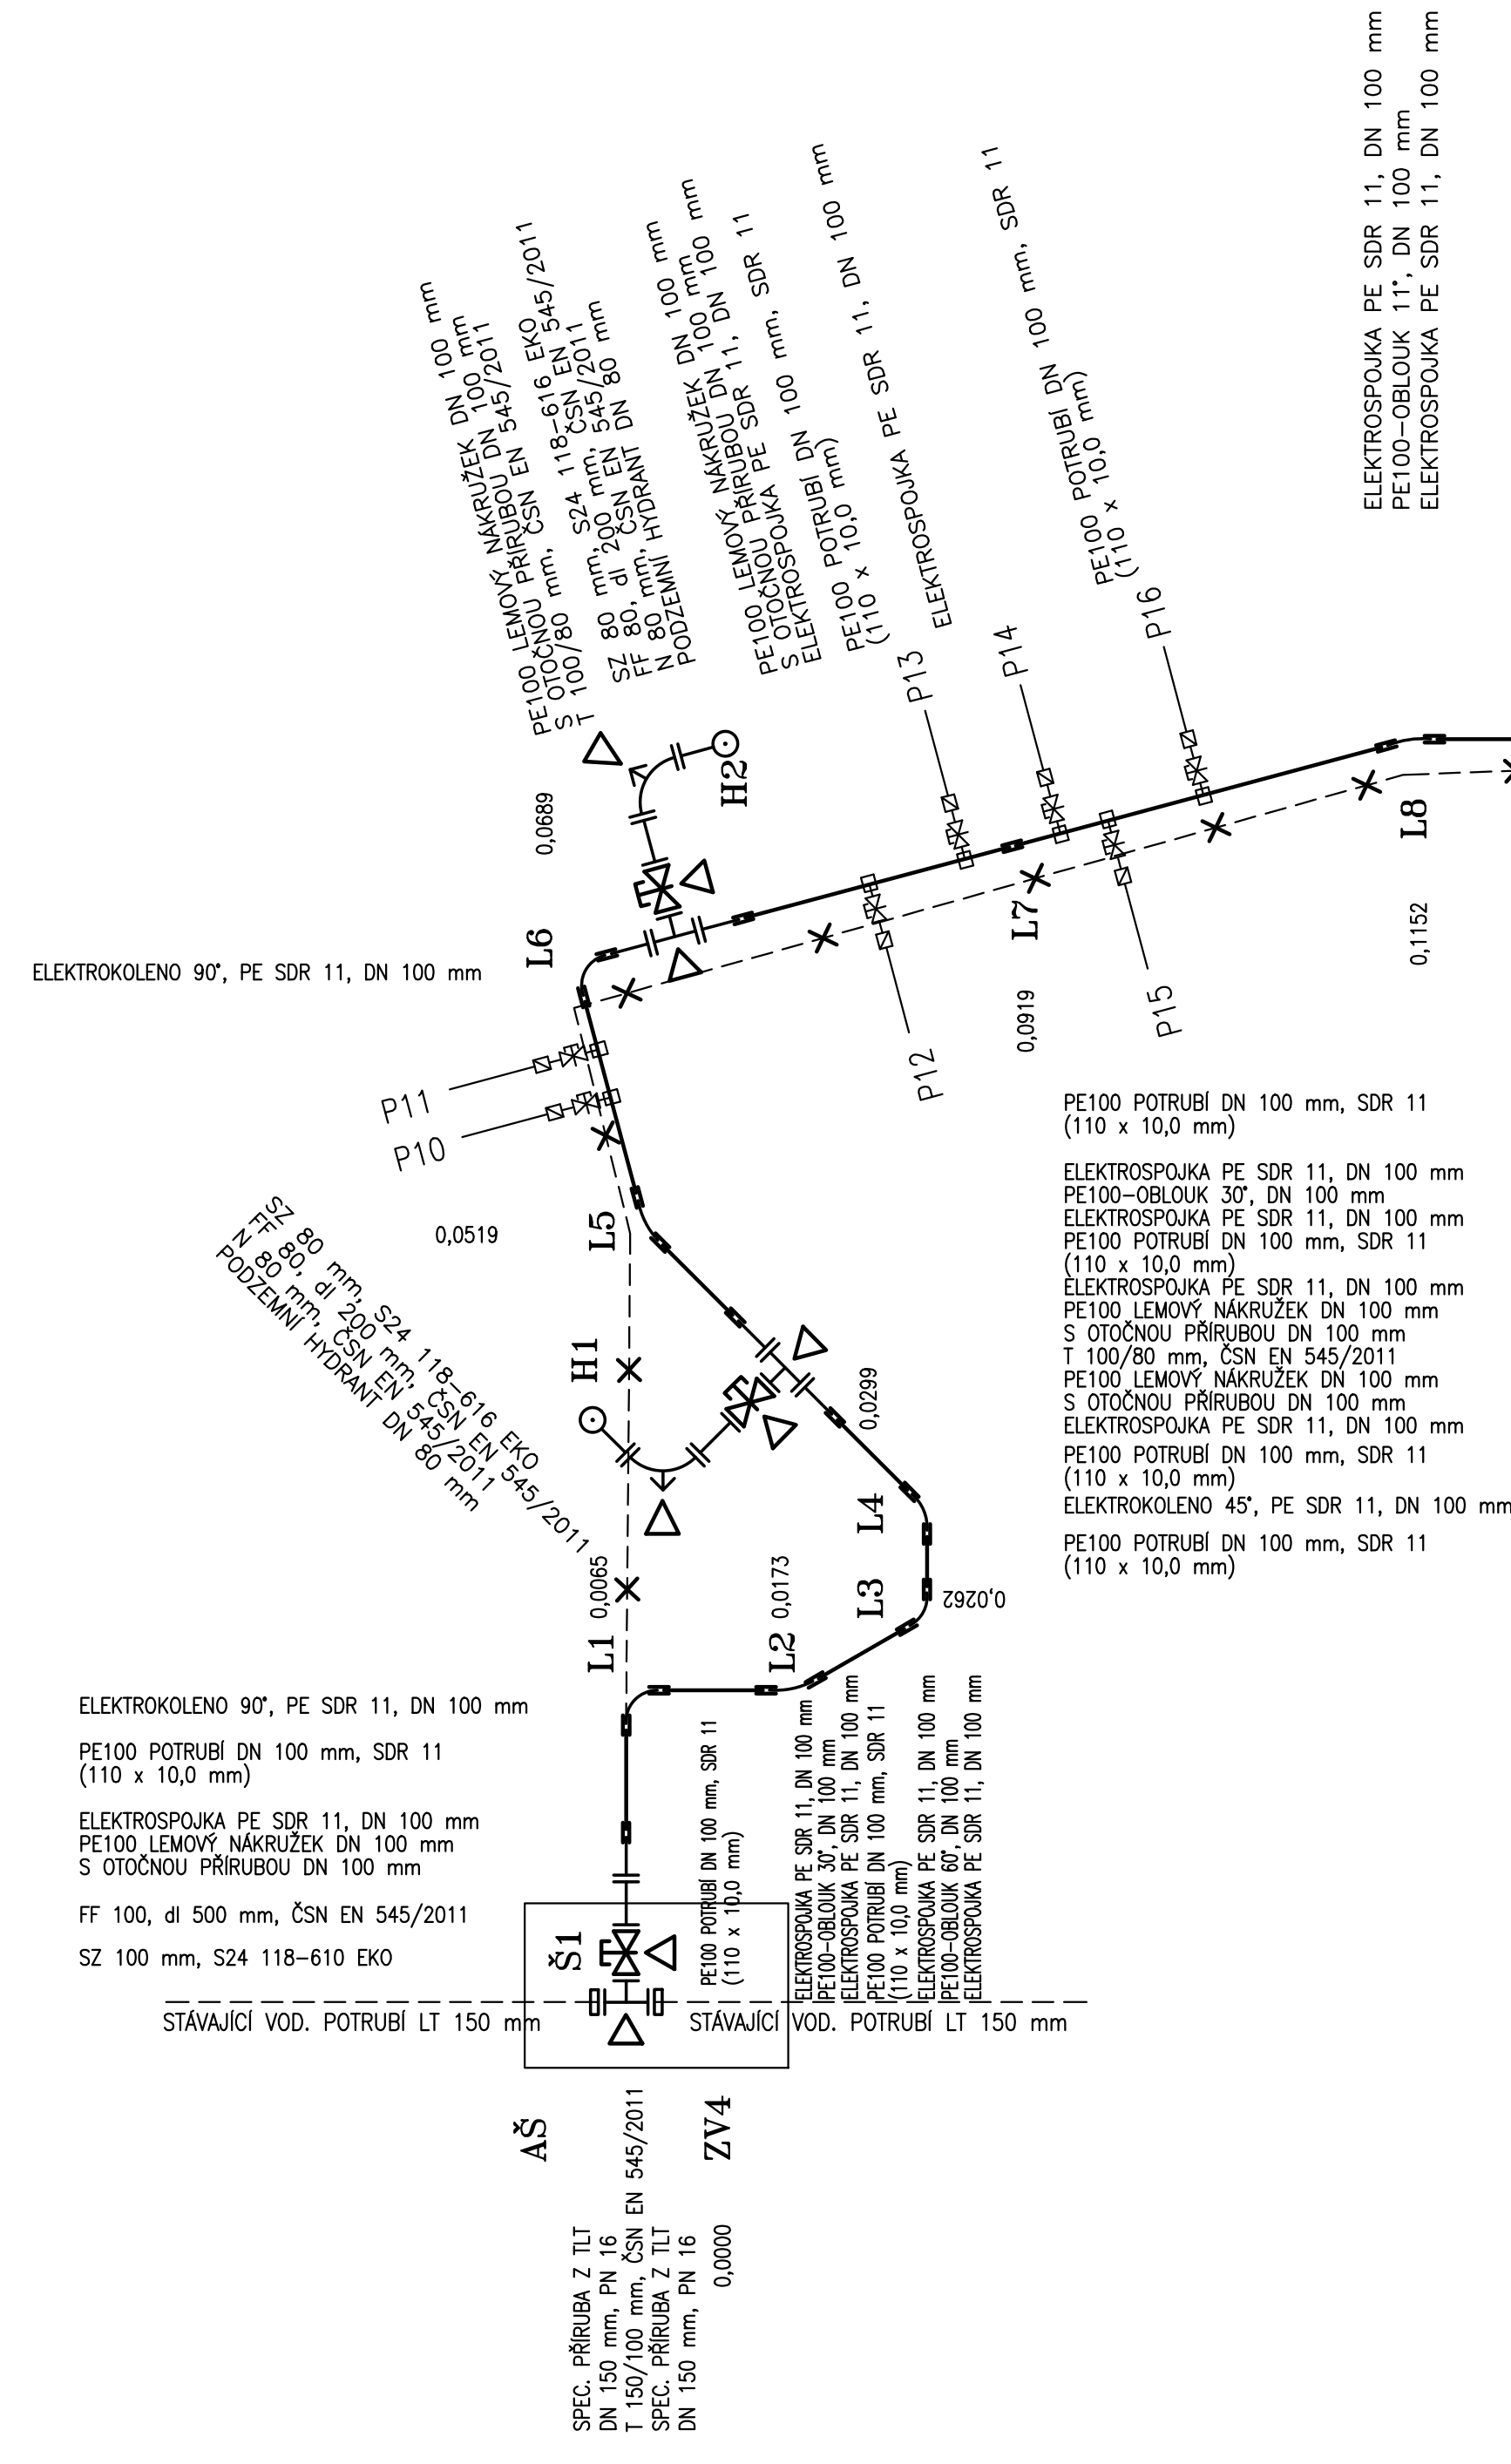


PŘELOŽKA V3–PE DN 80 mm–52,0 m

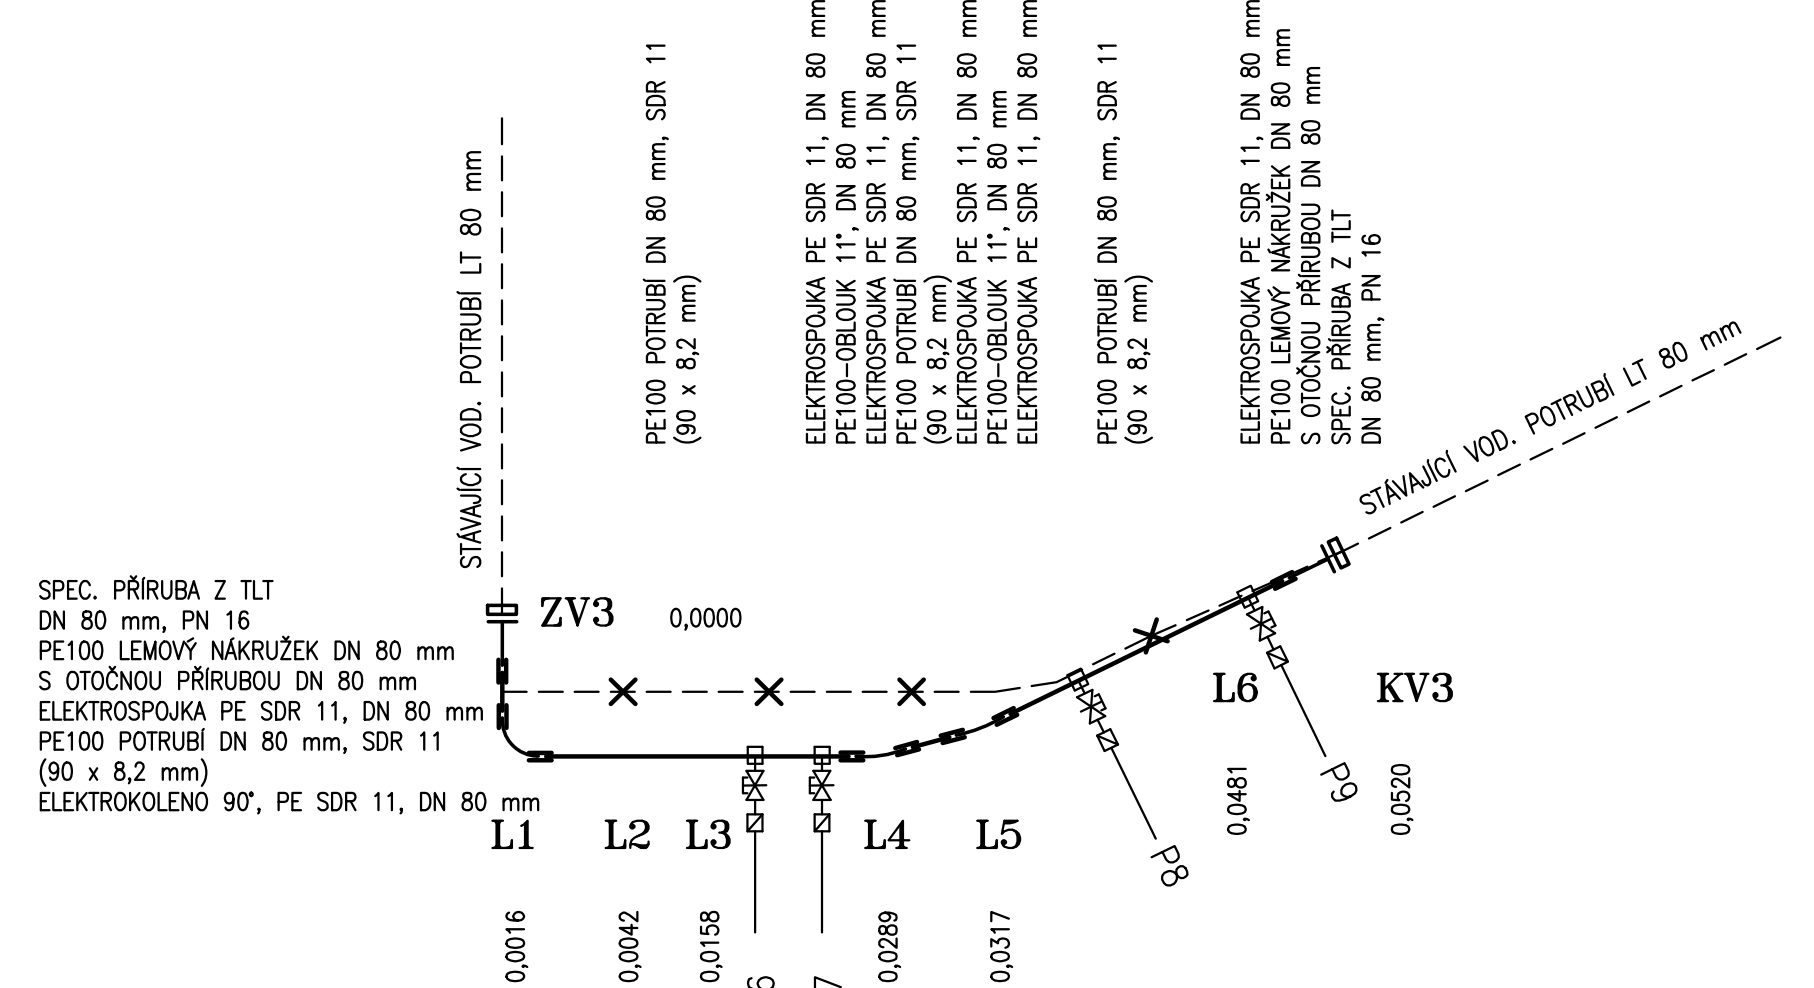


PŘELOŽKA V4–PE DN 100 mm–545,5 m




PŘELOŽKA V5–PE DN 150 mm–161,0 m

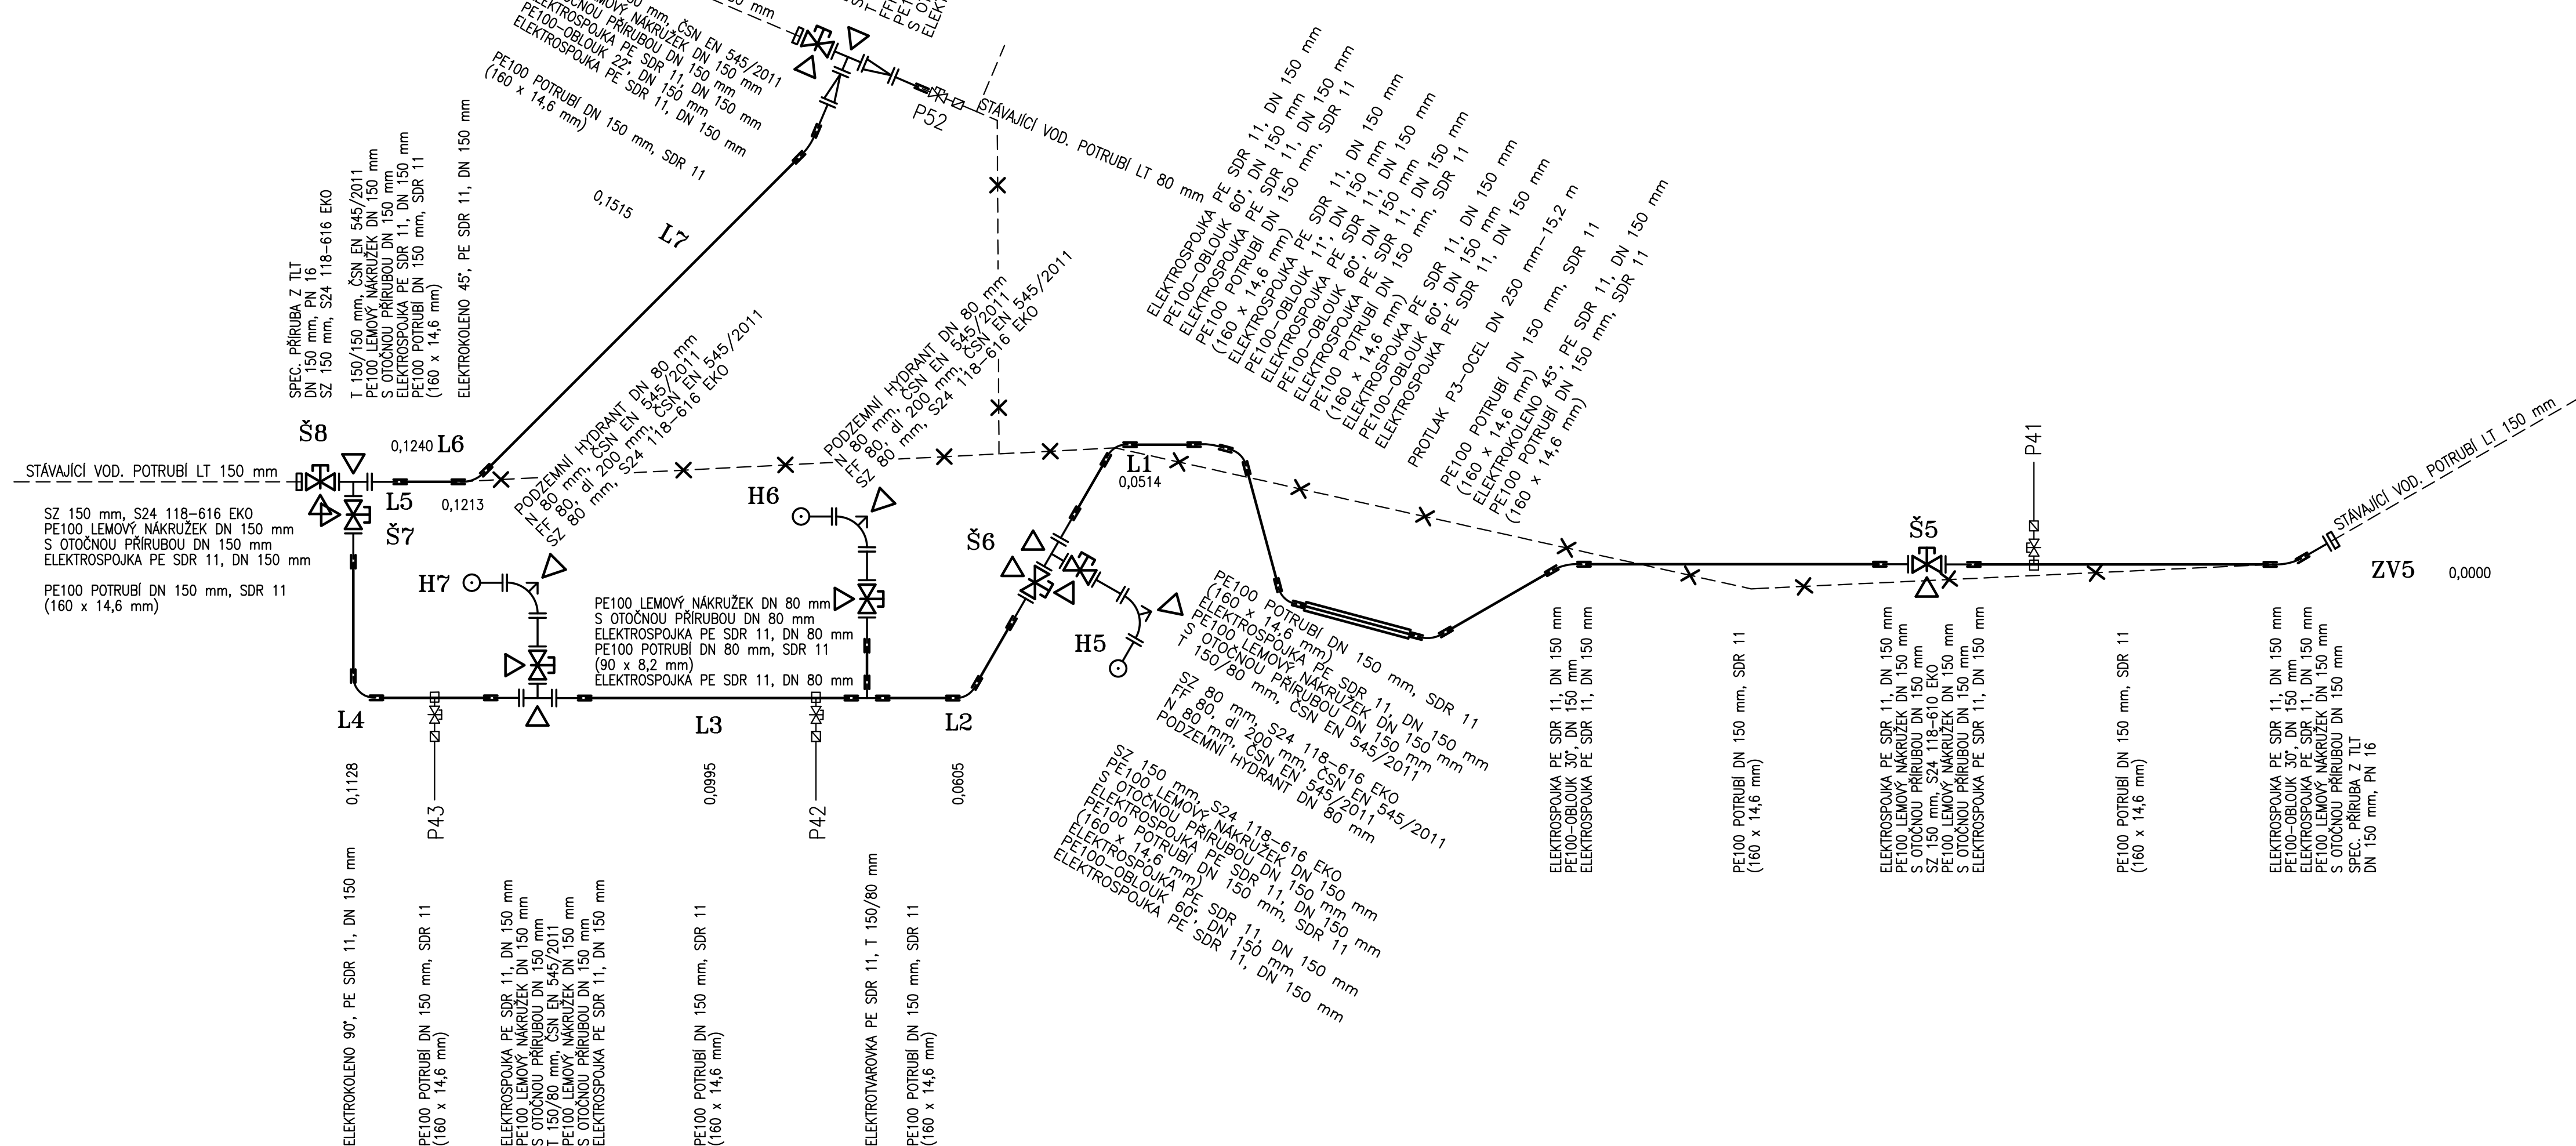


PŘELOŽKA V2–PE DN 80 mm–106,5 m




PŘELOŽKA V7–PE DN 100 mm–100,0 m



PŘELOŽKA V1–PE DN 80 mm–66,5 m

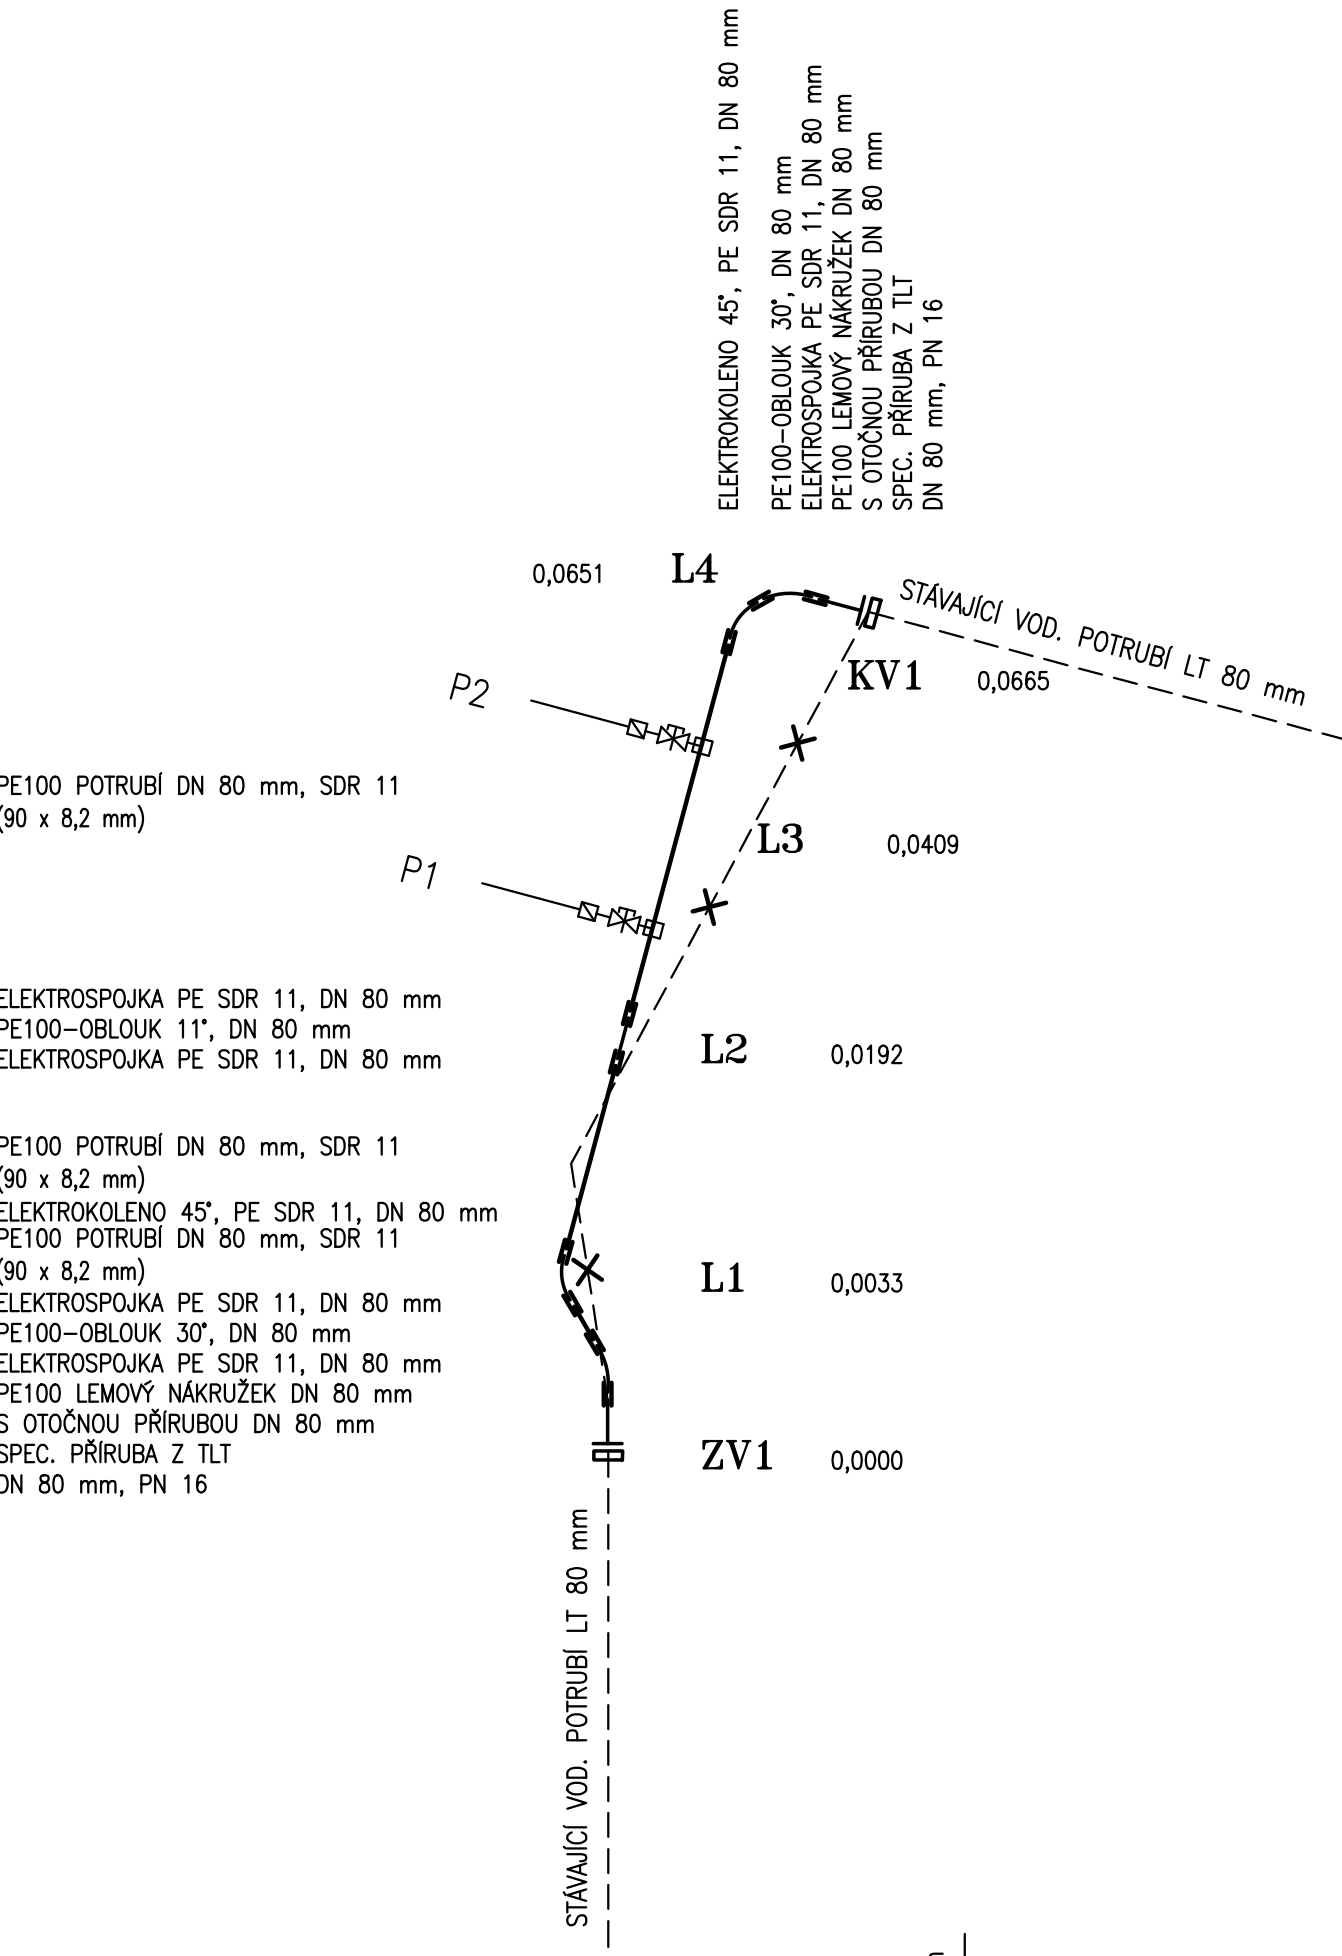

PŘELOŽKA V6–PE DN 150 mm–57,5 m



LEGENDA:
△ BETONOVÝ BLOK PODLE ČSN 73 6610
× ELEKTROSPOUŠKA PE DN 80, 100, 150 mm
— RUŠENÝ ÚSEK VODOVODU

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	
VOJTECH FAIT	VOJTECH FAIT	ING. IVO HRADIL	
STAVEBNÍK	Obec Dolní Bečva	MÍSTO	Dolní Bečva
AKCE	PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA SÚ 03 Přeložky vodovodu	FORMÁT	1:4 A4
		DATUM	01. 2018
		ÚČEL	BZS
		ARCH. ČÍSLO	2017:14–30
NÁZEV	KLADČSKÉ SCHÉMA	MĚŘÍTKO	---
		Č. VÝKRESU	30/3